



# Associação de Futebol de Évora

## VISTORIA DE CAMPOS DAS PROVAS OFICIAIS- ÉPOCA 20\_\_/20\_\_ FUTEBOL DE ONZE / SETE

CLUBE: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: \_\_\_\_\_

MORADA: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ LOCALIDADE: \_\_\_\_\_

CAMPO: \_\_\_\_\_  
MORADA: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ LOCALIDADE: \_\_\_\_\_

### AS CARACTERÍSTICAS DESTE CAMPO SÃO AS SEGUINTE:

1. Comprimento: \_\_\_\_\_ m; Largura: \_\_\_\_\_ m; Natureza do Piso {  
 Relva natural   
 Relva sintética   
 Terra batida

#### 2. Material das vedações:

Madeira  / Cimento  / Ferro  / Cabos metálicos

Altura: \_\_\_\_\_ m / Distância às linhas laterais: \_\_\_\_\_ m / Distância às linhas de baliza: \_\_\_\_\_ m

3. Electrificação: Para provas oficiais N.º de Luxes \_\_\_\_\_ Para treinos

4. Balizas: Em metal  Em madeira  Perímetro dos postes e da barra \_\_\_\_\_ cm

5. Redes: Natureza dos fios: Em cânhamo  / Em juta  / Em nylon   
 As redes aderem ao solo à distância de \_\_\_\_\_ m, em relação à linha de baliza.

Sistema utilizado para aplicação das redes {  
 Sistema universal   
 Sistema de barra diminuída   
 Sistema de suspensão por cabo metálico

6. O recinto desportivo está vedado ao público SIM/NÃO. De que forma? \_\_\_\_\_

#### 7. Vestiários :

Dentro ou fora do recinto desportivo ? \_\_\_\_\_

Distância ao retângulo de jogo \_\_\_\_\_ m

Esquentador :  Localização: \_\_\_\_\_

Termoacumulador :

#### Acessos aos vestiários:

Desde o rectângulo de jogo aos vestiários há acessos reservados a jogadores, dirigentes e equipa de arbitragem **SIM/NÃO**

Tais acessos estão isolados do público **SIM/NÃO** . De que forma ? \_\_\_\_\_

Sala para controlo Anti- Doping **SIM/NÃO**

	Árbitros	Visitado	Visitante
Dimensões			
N.º de armários			
N.º de chuveiros			
N.º de retretes			
N.º de estrados			

Material dos estrados: \_\_\_\_\_


8. Camarotes: Reservados para a F.P.F. \_\_\_\_\_ Reservados para a Associação \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Pe/A DIRECÇÃO DO(a) \_\_\_\_\_

**IMPORTANTE** – Esta declaração deve ser assinada por dois Directores do Clube e com carimbo ou selo em branco.

## MEDIDAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE 11

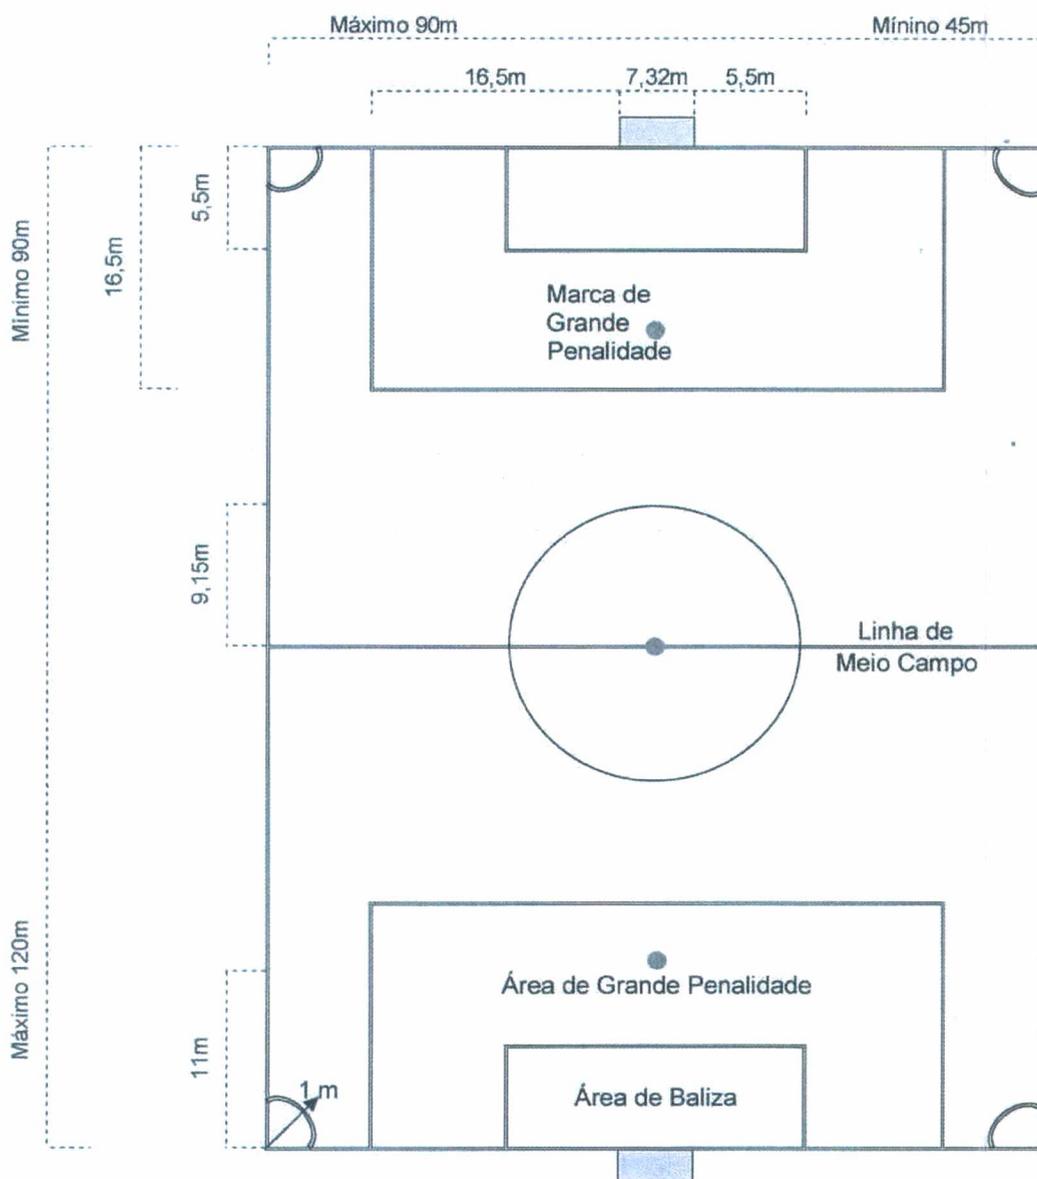

### VEDAÇÕES (Futebol de Onze)

MATERIAL UTILIZADO	LINHAS LATERAIS	LINHAS CABECEIRAS
Madeira	1,50 metros	2,00 metros
Ferro/Cimento	2,00 metros	3,00 metros
Cabo metálico	2,50 metros	3,50 metros

**OBS.:** - Os cabos metálicos devem ter, pelo menos 0,015 milímetros de diâmetro e devem ser suportados por hastes espaçadas 2 metros e serem bem esticados.

- As vedações têm uma altura mínima de 1 metro.


**Balizas:** Altura – 2,44m / Comprimento - 7,32m

**Postes Balizas:** Perímetro – entre 31,40cm e 37,70 cm

Diâmetro – entre 10cm e 12cm

**Linhas:** mesmo diâmetro dos postes (entre 10cm e 12 cm)

## MEDIDAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE 7

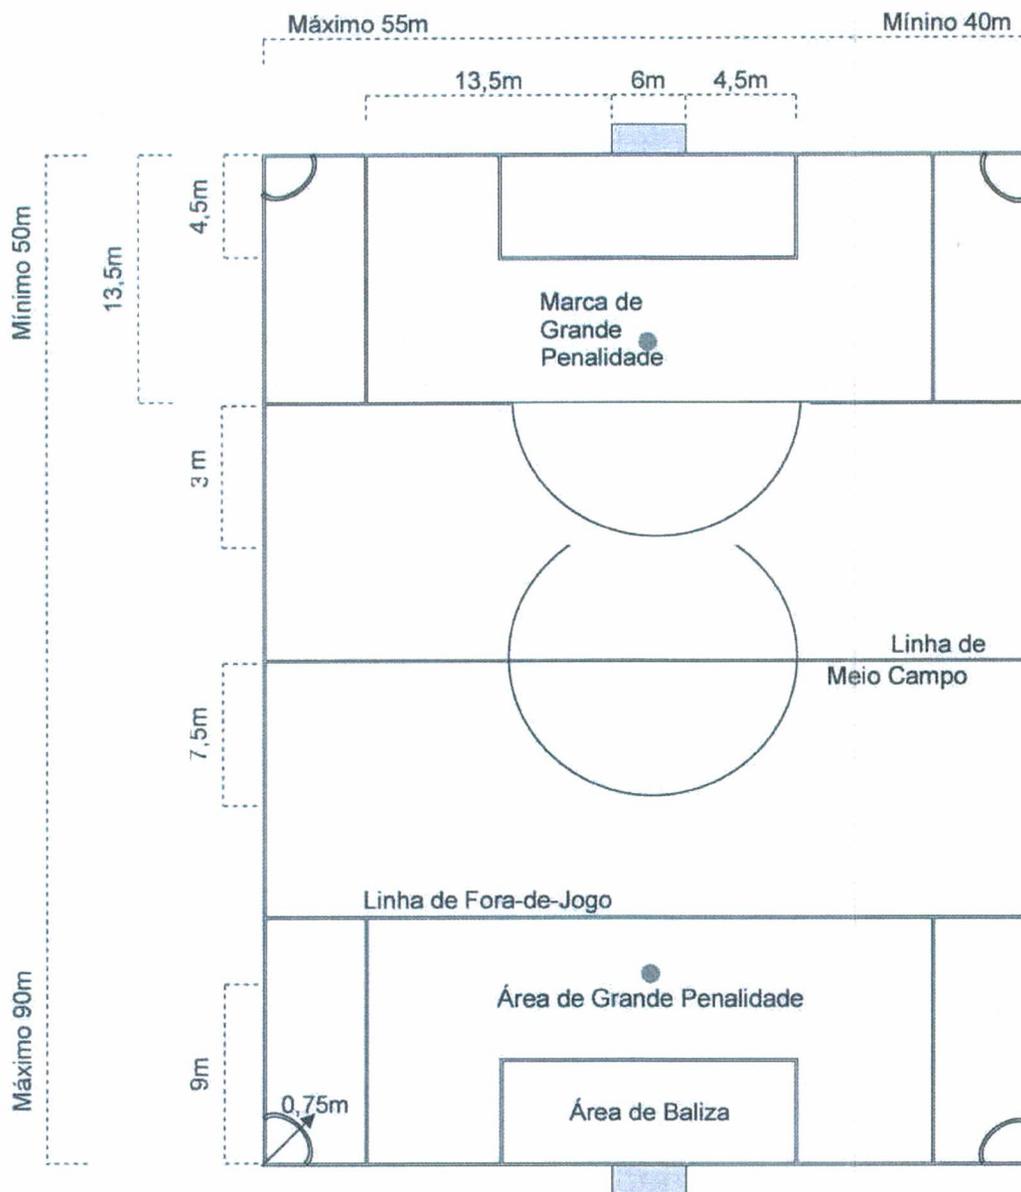

### VEDAÇÕES

MATERIAL UTILIZADO	LINHAS LATERAIS	LINHAS CABECEIRAS
Madeira	1,50 metros	2,00 metros
Ferro/Cimento	2,00 metros	3,00 metros
Cabo metálico	2,50 metros	3,50 metros

- OBS.:** - Os cabos metálicos devem ter, pelo menos 0,015 milímetros de diâmetro e devem ser suportados por hastes espaçadas 2 metros e serem bem esticados.  
 - As vedações têm uma altura mínima de 1 metro.

**Balizas:** Altura – 2,00m / Comprimento - 6,00m  
**Postes Balizas:** Perímetro – entre 31,40cm e 37,70 cm  
 Diâmetro – entre 10cm e 12cm  
**Linhas:** mesmo diâmetro dos postes (entre 10cm e 12 cm)